


SCHEMAT ZASILANIA

$P_i=26,0\text{kW}$
 $P_s=26 \times 0,75=19,5\text{kW}$
 $I_n=30,4\text{A}$

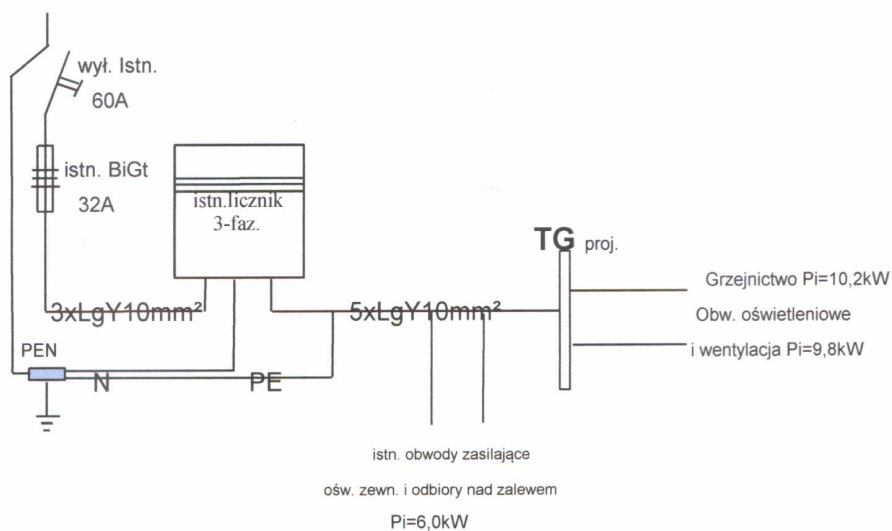

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE TN-C-S

Nazwa zadania	Budynek gospodarczy do obsługi boisk sportowych cz. elektryczna	
Adres	Korycin	
Nr geodezyjny działki	495/4	Rys. 5/7
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	
Projektant	inż. Leonard Onufryjuk upr. nr Bł. 323/74, Bł 136/89	